Formato ISO A3

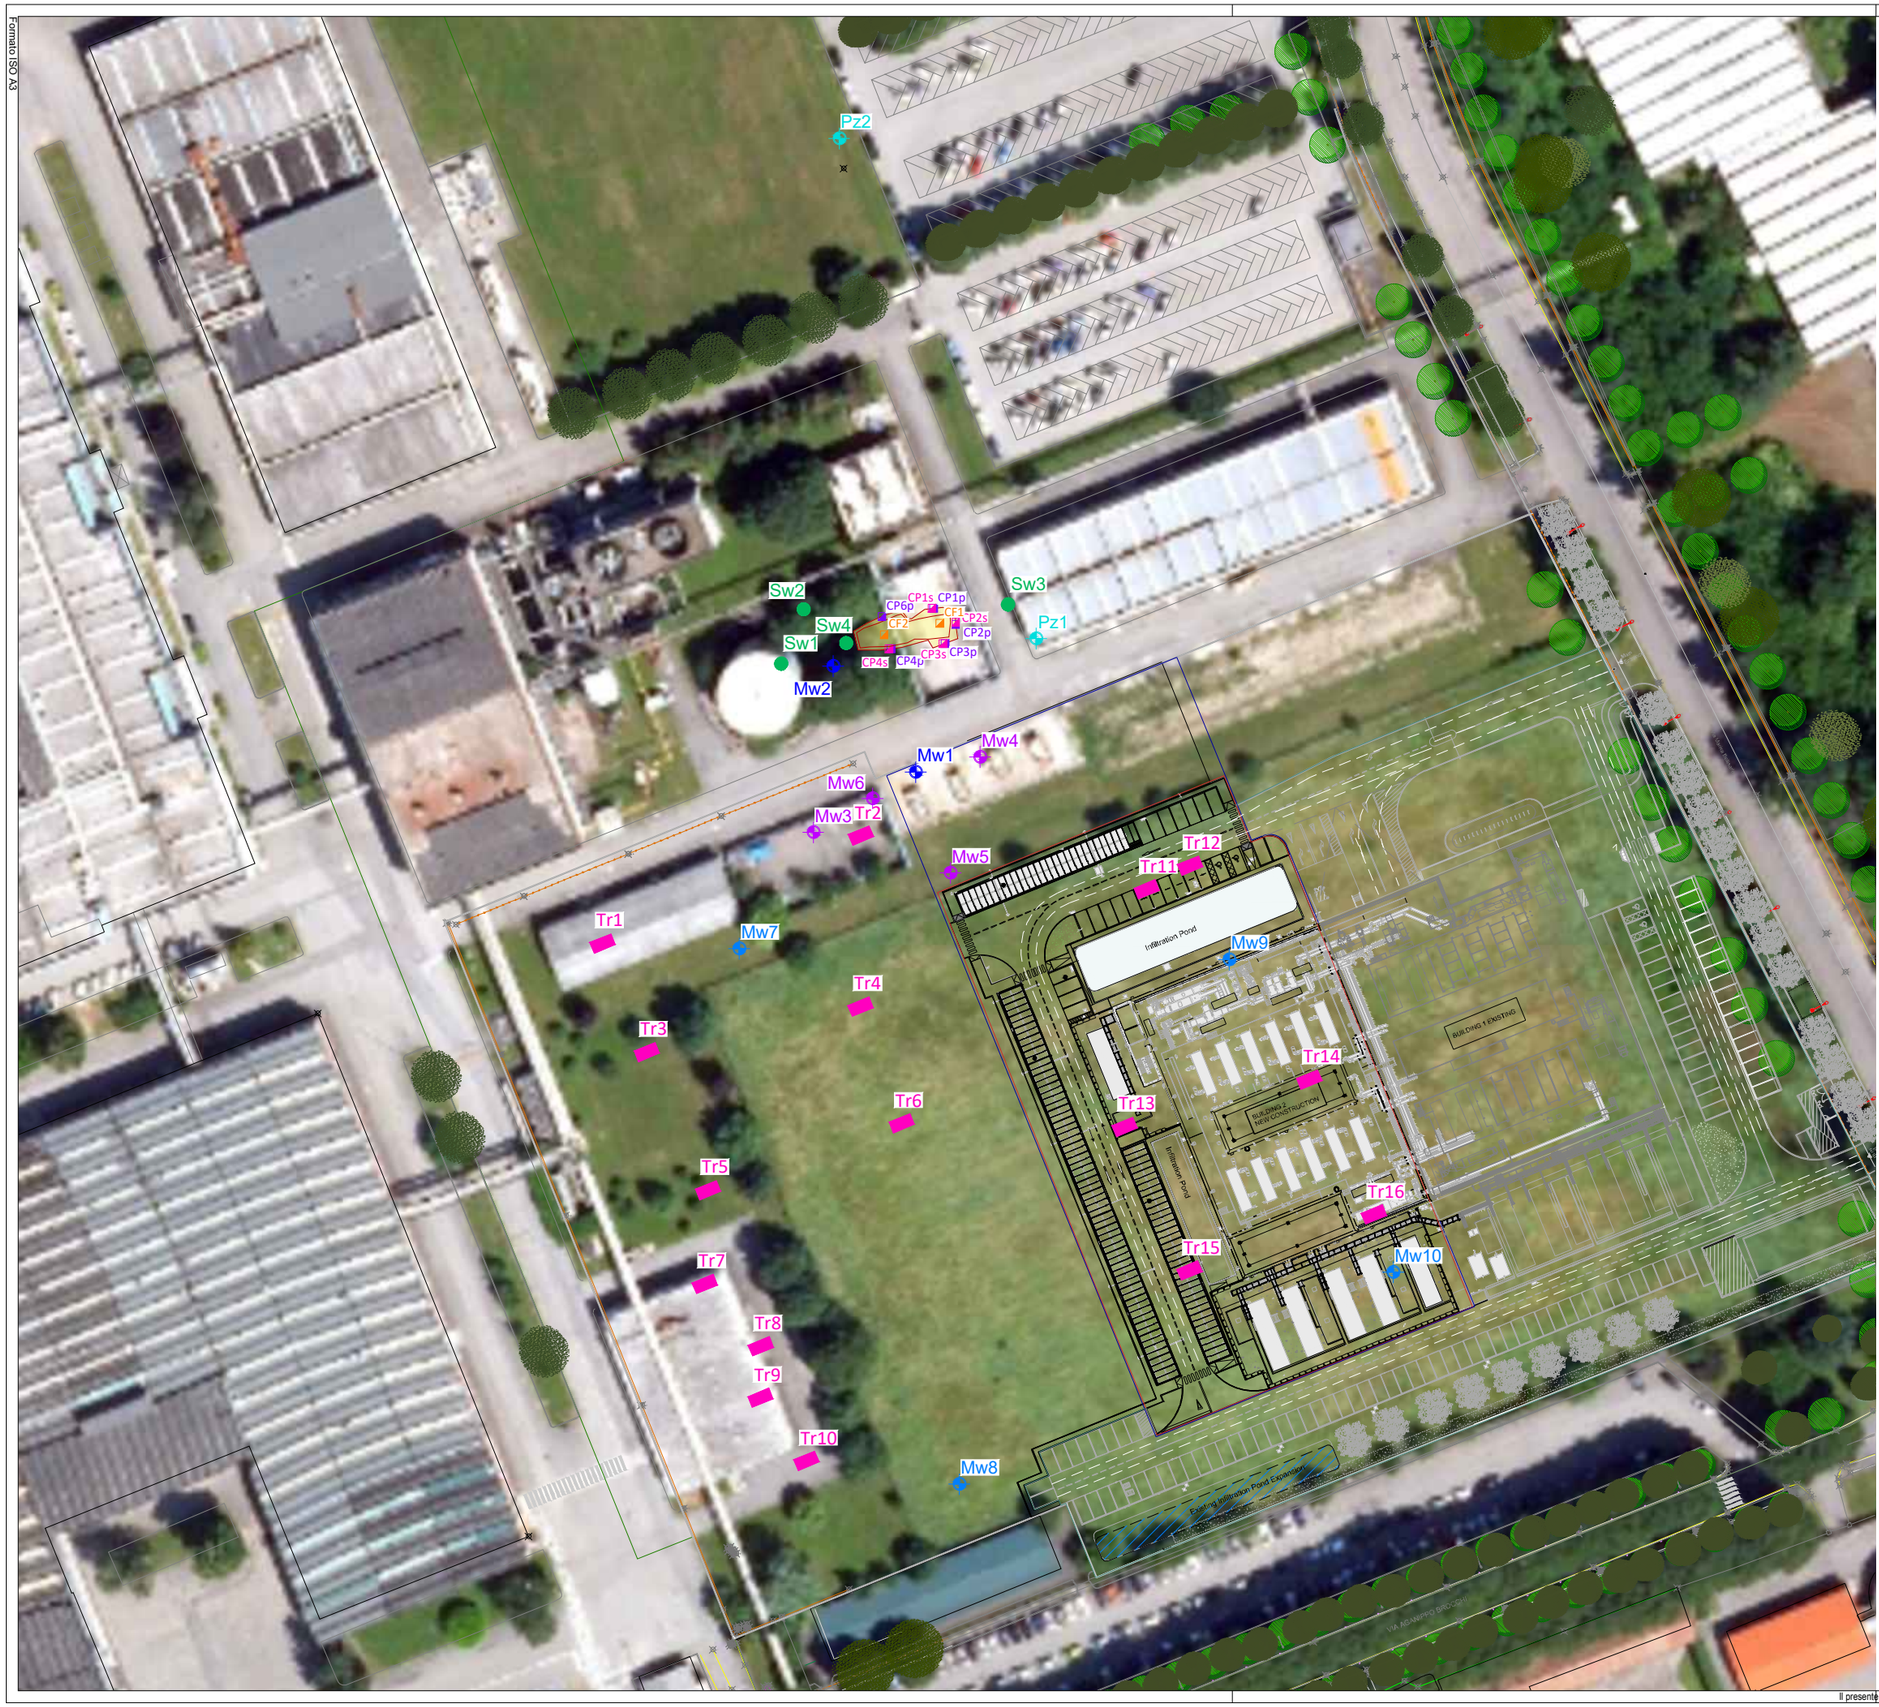

Legend:

- Bottom-of-excavation samples
- Excavation wall samples — shallow soil
- Excavation wall samples — deep soil
- Boreholes installed — ML8
- Existing monitoring wells on site
- Monitoring wells installed — ML8
- Monitoring wells installed — ML5/ML6
- Monitoring wells proposed — ML8
- Trenches excavated — ML5/ML6

Rev.	Date	Issue	By	Approved
0	24/03/2026	Prima edizione	M.Stoppa	D.Corbetta

Scale	Sheet	Order code
1:1200	1	30276487

Customer

Equinix Hyperscale 2 (ML7) S.r.l.

Project

Settimo milanese (MI) - Via Marisa Bellisario 7

Sheet

Planimetria ubicazione indagini realizzate

Arcadis Italia S.r.l.
Piazza del Calendario, 5 | 20126 | Milano (MI)
T. +39 02 00 62 46 65 | F. +39 02 80 42 13
info@arcadis.it | www.arcadis.com

Scale

0 12.0 24.0 36.0 48.0 60.0m

C:\Users\stoppam7BKHARCADIS\30276487 - EQX DC ML 8x - CdW & Fdc Eng - 1.5_Sondaggi e bonifiche\260324_tavola_PRT1rev.01_Doc Indagini Arbitrali_MLS-5-7-8_30832.dwg

Il presente disegno è di proprietà di Arcadis Italia S.r.l. e non può essere modificato, distribuito o in altro modo utilizzato senza l'autorizzazione di Arcadis Italia s.r.l.

EQUINIX ITALIA MLS-6 SETTIMO MILANESE – TRINCEE

Denominazione Sondaggio		Terreno TR16	Terreno TR16	Terreno TR14	Terreno TR14	Terreno TR11	Terreno TR12	Terreno TR11	Terreno TR11	Terreno TR15	Terreno TR15	Terreno TR13	Terreno TR13	Terreno TR1	Terreno TR1	Terreno TR4	Terreno TR4	Terreno TR4	Terreno TR6	Terreno TR2	Terreno TR2	Terreno TR5	Terreno TR5	Terreno TR7	Terreno TR7	Terreno TR8	Terreno TR8	Terreno TR9	Terreno TR9	Terreno TR10	Terreno TR10	Terreno TR2	Terreno TR2		
Profondità prelievo		(0-1 m)	(1,5-2,5 m)	(0-1 m)	(1,5-2,5 m)	(0-1 m)	(1,5-2,5 m)	(0-1 m)	(1,5-2,5 m)	(0-1 m)	(1,5-2,5 m)	(0-1 m)	(1,5-2,5 m)	(0-1 m)	(1,5-2,5 m)	(0-1 m)	(1,5-2,5 m)	(0-1 m)	(1,5-2,5 m)	(0-1 m)	(1,5-2,5 m)	(0-1 m)	(1,5-2,5 m)	(0-1 m)	(1,5-2,5 m)	(0-1 m)	(1,5-2,5 m)	(0-1 m)	(1,5-2,5 m)	(0-1 m)	(1,5-2,5 m)	(0-1 m)	(1,5-2,5 m)		
Data campionamento		12/03/24	12/03/24	12/03/24	12/03/24	12/03/24	12/03/24	12/03/24	12/03/24	12/03/24	12/03/24	12/03/24	12/03/24	12/03/24	12/03/24	12/03/24	12/03/24	12/03/24	12/03/24	12/03/24	12/03/24	12/03/24	12/03/24	12/03/24	12/03/24	12/03/24	12/03/24	12/03/24	12/03/24	12/03/24	12/03/24	12/03/24	12/03/24		
Parametro	U. M.																																	Dlgs 152/2006 All 5 Tab 1 Com-Ind	Metodo
PARAMETRI DI CARATTERIZZAZIONE																																			
pH(in acqua)	unità pH	8.2	8.10	8.3	8.4	8.4	8.3	8.4	8.00	8.9	8.09	9.2	8.5	8.5	7.98	7.23	7.93	7.77	7.66	7.00	8.3	7.80	8.5	7.79	8.2	9.6	8.8	9.5	8.09	8.2	8.2	9.5	8.8		DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met.II.1
Scheletro	% s.s.	34.3	35.3	26.8	45	19.6	8.8	38.4	8.6	20.8	16.5	20.4	27.8	37.4	34.3	5.1	8.5	20.8	12.1	1.43	12.2	3.01	22.8	16.7	38.4	8.3	18.0	16.3	22.0	8.1	23.6	23.7	13.7		DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met.II.3
Residuo secco a 105 °C	%	92	87	90	90	90	86	91	84	88	88	88	84	90	90	86	86	90	86	84	91	87	84	89	89	89	92	91	90	84	92	90	88		CNR IRSA Q 64 Vol 2 1984 | Metodo IRSA 2 2009
COMPOSTI INORGANICI																																			
Arsenico	mg/kg s.s.	4.0	4.0	3.0	1.00	6.0	5.0	3.0	2.00	6.0	5.0	4.0	4.0	4.0	1.00	8.0	1.00	3.0	2.00	8.0	6.0	6.0	11.0	7.0	2.00	4.0	3.0	6.0	2.00	7.0	2.00	5.0	3.0	50	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018
Cadmio	mg/kg s.s.	0.100	0.090	0.080	< 0.05	0.170	0.150	0.170	0.170	0.120	0.090	0.100	0.170	0.090	< 0.05	0.230	0.090	0.090	0.060	0.190	0.060	0.150	0.130	0.090	< 0.05	0.090	0.070	0.090	0.090	0.090	< 0.05	0.090	0.090	15	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018
Cromo totale	mg/kg s.s.	12.8	13.9	11.3	9.2	31	21	87	60	16.9	20.4	17.5	28	11.6	8.3	23.7	16.3	15.6	12.4	25	10.8	15.8	17.7	13.5	8.4	11.5	13.0	17.7	16.2	17.1	12.8	14.4	14.3	800	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018
Cromo esavalente	mg/kg s.s.	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	15	EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1996
Mercurio	mg/kg s.s.	0.053	0.043	0.043	0.0120	0.099	0.061	0.089	0.053	0.044	0.0193	0.039	0.0350	0.070	0.0253	0.045	0.035	0.0169	0.0202	0.029	0.0199	0.038	0.060	0.033	0.0243	0.038	0.0196	0.0225	0.035	0.0211	0.046	0.0253	0.0196	5	EPA 7473 2007
Nichel	mg/kg s.s.	10.3	9.6	7.2	5.9	19.6	22.4	16.3	13.2	10.5	12.1	10.3	8.8	8.2	6.4	13.6	8.9	8.2	7.4	16.4	6.6	10.1	10.3	12.2	6.4	8.7	8.8	14.6	9.4	16.2	6.5	11.1	7.6	500	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018
Piombo	mg/kg s.s.	13.2	13.0	11.2	6.0	19.0	16.0	26.0	13.0	15.0	13.0	14.0	14.0	11.0	6.1	28	8.0	12.0	7.2	27	7.0	13.0	13.0	11.0	6.0	9.0	8.2	9.3	7.0	20.0	6.0	29	7.0	1000	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018
Rame	mg/kg s.s.	19.0	18.0	14.0	8.0	35	27	35	18.0	19.0	18.0	19.0	19.0	14.0	8.0	35	11.0	14.0	9.0	35	9.0	14.0	14.0	14.0	8.0	12.0	11.0	12.0	9.0	26.0	8.0	35	9.0	1000	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018
Selenio	mg/kg s.s.	0.30	0.200	0.200	0.100	0.40	0.40	0.60	0.200	0.40	0.200	0.30	0.30	0.200	0.200	0.60	0.100	0.20	0.200	0.70	0.60	0.60	0.30	0.30	0.200	0.60	0.30	0.30	0.200	0.30	0.200	0.30	0.200	15	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018
Zinco	mg/kg s.s.	29	32	27	19.0	54	75	55	55	41	64	62	48	30	21.0	60	37	37	25	53	30	36	41	35	21.7	36	34	34	32	34	28	32	43	1500	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI																																			
Benzene	mg/kg s.s.	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
Etilbenzene (A)	mg/kg s.s.	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
Stirene (B)	mg/kg s.s.	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
Toluene (C)	mg/kg s.s.	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
Xilene (D)	mg/kg s.s.	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
Sommatoria isomeri aromatici (A B C* D)	mg/kg s.s.	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	100	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI																																			
Acenaftene	mg/kg s.s.	< 0.01	0.010	< 0.01	0.100	< 0.01	0.060	< 0.01	0.100	< 0.01	0.24	< 0.01	0.170	< 0.01	0.060	< 0.01	0.170	< 0.01	0.100	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
Acenaftilene	mg/kg s.s.	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.0100	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
Antracene	mg/kg s.s.	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.020	< 0.01	< 0.01	0.020	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.020	< 0.01	0.0100	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
FenanTrene	mg/kg s.s.	0.040	0.070	0.0100	0.030	0.030	0.030	0.100	0.220	0.020	0.060	0.020	0.030	0.020	0.020	0.020	0.0100	0.020	0.0100	< 0.01	0.0100	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.0100	< 0.01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
Antracene	mg/kg s.s.	0.0100	0.0100	< 0.01	< 0.01	0.030	0.0100	0.020	< 0.01	< 0.01	0.0100	< 0.01	0.0100	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
FluoranTene	mg/kg s.s.	0.100	0.110	0.040	< 0.01	0.090	0.070	0.160	0.0100	0.060	0.020	0.040	0.030	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.0100	< 0.01	0.020	0.0100	< 0.01	< 0.01	0.040	< 0.01	NA	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
Benzo(a)antracene (B)	mg/kg s.s.	0.030	0.060	0.030	< 0.01	0.040	0.030	0.080	< 0.01	0.030	0.020	0.020	0.020	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.0100	< 0.01	0.0180	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.030	< 0.01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
Crisene (C)	mg/kg s.s.	0.070	0.070	0.030	< 0.01	0.040	0.060	0.090	< 0.01	0.040	0.020	0.030	0.030	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.0100	< 0.01	0.0180	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.030	< 0.01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
Benzo(b)fluoranTene (D)	mg/kg s.s.	< 0.01	0.040	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	NA	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
Benzo(k)fluoranTene (E)	mg/kg s.s.	< 0.01	0.040	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	NA	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
Benzo(a)pirene (F)	mg/kg s.s.	0.030	0.070	0.030	< 0.01	0.040	0.060	0.080	< 0.01	0.030	0.020	0.020	0.020	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.0100	< 0.01	0.0180	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.030	< 0.01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
Indeno(1,2,3-cd)pirene (G)	mg/kg s.s.	0.030	0.060	0.020	< 0.01	0.0100	0.050	0.080	< 0.01	0.020	0.020	< 0.01	0.0100	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.0180	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.030	< 0.01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
Dibenzo(a,h)antracene (H)	mg/kg s.s.	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	NA	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
Benzo(ghi)perilene (I)	mg/kg s.s.	0.030	0.060	0.020	< 0.01	0.020	0.060	0.080	< 0.01	0.020	0.0100	0.020	0.020	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.020	< 0.01	0.020	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.030	< 0.01	NA	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
Dibenzola alpirene (L)	mg/kg s.s.	< 0.01	0.0100	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.020	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	NA	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
Dibenzola Antracene (M)	mg/kg s.s.	< 0.01	0.0100	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
Dibenzola Pirene (N)	mg/kg s.s.	< 0.01	0.0100	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
Dibenzola Pirene (O)	mg/kg s.s.	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	NA	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
Somm. policiclici aromatici (det. A a O)	mg/kg s.s.	0.49	0.98	0.23	< 0.01	0.30	0.60	0.98	0.0100	0.27	0.20	0.170	0.190	< 0.01	< 0.01	0.0100	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.070	< 0.01	0.100	0.0100	< 0.01	< 0.01	0.27	< 0.01	100	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI																																			
Clorometano	mg/kg s.s.	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
Cloruro di vinile	mg/kg s.s.	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
Cloroetano	mg/kg s.s.	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
1,2-Dicloroetano	mg/kg s.s.	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetilene	mg/kg s.s.	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
Sommatoria clorurati (PCE)	mg/kg s.s.	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	20	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI																																			
1,1-Dicloroetano	mg/kg s.s.	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	NA	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
1,2-Dicloroetilene	mg/kg s.s.	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	NA	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
1,1,1-Tricloroetano	mg/kg s.s.	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	8	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
1,2-Dibromoetano	mg/kg s.s.	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
1,2,3-Tricloropropano	mg/kg s.s.	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	NA	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
1,1,2,2-Tetracloroetano	mg/kg s.s.	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI																																			
Tribromometano (bromoforMio)	mg/kg s.s.	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	NA	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
1,2-Dibromoetano	mg/kg s.s.	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	NA	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
Dibromoclorometano	mg/kg s.s.	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
Bromodiclorometano	mg/kg s.s.	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
IDROCARBURI																																			
Idrocarburi leggeri (C inf 12)	mg/kg s.s.	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	nap	EPA 5021A 2014 + EPA 8015D* 2007
Idrocarburi pesanti (C >12)	mg/kg s.s.	26

EQUINIX ITALIA - SETTIMO MILANESE - Acque di falda							
Denominazione Sondaggio		**Acqua MW7**	**Acqua MW8**	**Acqua MW9**	**Acqua MW10**		
Data campionamento		**18/03/26**	**18/03/26**	**18/03/26**	**18/03/26**		
Parametro	**U. M.**					**DLgs 152/06 All 5 Tab 2**	**Metodo**
METALLI							-
Antimonio	µg/L	0,70	0,60	0,70	0,60	5	EPA 6020B 2014
Arsenico	µg/L	1,60	1,00	0,80	1,20	10	EPA 6020B 2014
Cadmio	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	5	EPA 6020B 2014
Cromo totale	µg/L	4,0	0,100	0,30	1,60	50	EPA 6020B 2014
Cromo esavalente	µg/L	4,0	< 0,5	< 0,5	1,30	5	EPA 7199 1996
Mercurio		< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	1	EPA 6020B 2014
Nichel	µg/L	< 0,5	1,00	0,80	0,70	20	EPA 6020B 2014
Piombo	µg/L	0,100	< 0,1	< 0,1	< 0,1	10	EPA 6020B 2014
Rame	µg/L	0,80	0,50	0,50	0,30	1000	EPA 6020B 2014
Zinco	µg/L	< 5	< 5	< 5	< 5	3000	EPA 6020B 2014
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI	µg/L						-
Benzene	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Etilbenzene	µg/L	< 1	< 1	< 1	< 1	50	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Stirene	µg/L	< 1	< 1	< 1	< 1	25	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Toluene	µg/L	< 1	< 1	< 1	< 1	15	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
p-Xilene	µg/L	< 1	< 1	< 1	< 1	10	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI	µg/L						-
Naftalene	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1		EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018
Acenaftilene	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1		EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018
Acenaftene	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1		EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018
Fluorene	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1		EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018
Fenantrene	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1		EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018
Antracene	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1		EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018
Fluorantene		< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1		EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018
Pirene	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	50	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo(a)antracene	µg/L	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018
Crisene	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	5	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo(b)fluorantene (A)	µg/L	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo(k)fluorantene (B)	µg/L	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,05	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo(ghi)perilene (C)	µg/L	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo(a)pirene	µg/L	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018
Indeno(1,2,3-cd)pirene (D)	µg/L	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018
Dibenzo(a,h)antracene	µg/L	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,01	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018
Somm. policiclici aromatici (A,B,C,D)		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI	µg/L						-
Clorometano	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	1,5	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Triclorometano	µg/L	0,060	0,060	0,060	0,070	0,15	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Cloruro di vinile	µg/L	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,5	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2-Dicloroetano	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	3	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetilene	µg/L	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tricloroetilene		< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	1,5	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tetracloroetene	µg/L	0,40	0,50	0,90	1,10	1,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Esaclorobutadiene		< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,15	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Sommatoria organoalogenati	µg/L	0,50	0,60	1,00	1,20	10	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI	µg/L						-
1,1-Dicloroetano	µg/L	< 1	< 1	< 1	< 1	810	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2-Dicloroetilene	µg/L	< 1	< 1	< 1	< 1	60	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2-Dicloropropano	µg/L	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,15	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,2-Tricloroetano	µg/L	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	0,2	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2,3-Tricloropropano	µg/L	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	0,001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,2,2-Tetracloroetano	µg/L	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI	µg/L						-
Tribromometano	µg/L	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,3	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2-Dibromoetano	µg/L	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	0,001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Dibromoclorometano	µg/L	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,13	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Bromodiclorometano	µg/L	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,17	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
ALTRE SOSTANZE	µg/L						-
Idrocarburi totali (n-esano)	µg/L	< 30	< 30	< 30	< 30	350	EPA 5021A 2014 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007

EQUINIX ITALIA ML5-6 SETTIMO MILANESE

Denominazione Sondaggio		Terreno MW9 TC	Terreno TR16 TC	Terreno TR11 TC	Terreno TR12 TC	Terreno TR13 TC	Terreno TR15 TC	Terreno TR1 TC	Terreno MW8 TC	Terreno TR2 TC	Terreno TR9 TC		
Profondità prelievo		**(0-1 m)**	**(0-1 m)**	**(0-1 m)**	**(0-1 m)**	**(0-1 m)**	**(0-1 m)**	**(0-1 m)**	**(0-1 m)**	**(0-1 m)**	**(0-1 m)**		
Data campionamento		**12/03/26**	**12/03/26**	**12/03/26**	**12/03/26**	**12/03/26**	**12/03/26**	**12/03/26**	**12/03/26**	**12/03/26**	**12/03/26**		
Parametro	**U. M.**											**DM 186/2006 All 3**	**Metodo**
PARAMETRI DI CATEGORIA 0													-
TEST DI CESSIONE													
Nitrati (ione nitrato)	mg/L	0,50	0,30	0,200	2,3	0,30	< 0,1	0,30	0,70	0,30	0,40	50	UNI 10802:2023 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009
Fluoruri (ione fluoruro)	mg/L	0,30	0,40	0,40	0,40	0,60	0,40	0,50	0,70	0,40	0,200	1,5	UNI 10802:2023 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009
Solfati (ione solfato)	mg/L	49	92	99	13,1	35	47	5,4	12,3	2,3	10,9	250	UNI 10802:2023 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009
Cloruri (ione cloruro)	mg/L	3,7	1,33	1,38	1,62	1,41	1,20	1,19	2,4	0,60	1,10	100	UNI 10802:2023 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009
Cianuri totali (ione cianuro)	µg/L	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	50	UNI 10802:2023 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + ISO 6703-1:1984
Bario	mg/L	0,055	0,068	0,160	0,096	0,048	0,093	0,090	0,108	0,068	0,077	1	UNI 10802:2023 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2023
Rame	mg/L	0,0067	0,0194	0,0045	0,0100	0,0189	0,0028	0,0023	0,0079	0,00150	0,0063	0,05	UNI 10802:2023 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2023
Zinco	mg/L	0,0080	< 0,005	0,0070	0,0140	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,0100	3	UNI 10802:2023 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2023
Berillio	µg/L	0,100	< 0,1	0,100	0,100	0,100	< 0,1	0,100	0,100	< 0,1	0,100	10	UNI 10802:2023 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2023
Cobalto	µg/L	0,40	0,100	0,40	0,40	0,50	0,20	0,20	0,40	0,20	0,50	250	UNI 10802:2023 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2023
Nichel	µg/L	1,60	2,8	1,60	1,40	2,4	0,90	1,00	1,10	0,70	1,40	10	UNI 10802:2023 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2023
Vanadio	µg/L	13,7	54	6,2	12,0	54	5,4	8,4	8,5	12,6	24	250	UNI 10802:2023 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2023
Arsenico	µg/L	4,6	3,8	3,8	5,8	14,0	3,6	3,9	7,2	4,9	13,1	50	UNI 10802:2023 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2023
Cadmio	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	0,100	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	5	UNI 10802:2023 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2023
Cromo totale	µg/L	4,4	1,90	3,1	3,3	2,7	1,80	4,0	2,0	1,80	3,6	50	UNI 10802:2023 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2023
Cromo esavalente	µg/L	2,70	1,70	0,700	1,10	1,00	0,500	3,40	0,600	1,00	2,10		UNI 10802:2023 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + EPA 7199 1996
Piombo	µg/L	3,3	0,40	3,1	6,4	4,6	1,10	2,2	4,5	2,0	5,1	50	UNI 10802:2023 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2023
Selenio	µg/L	0,60	0,50	0,60	< 0,5	0,90	0,60	< 0,5	0,70	< 0,5	< 0,5	10	UNI 10802:2023 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2023
Mercurio	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	1	UNI 10802:2023 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 17294-2:2023
Amianto	mg/L	assente	assente	assente	assente	assente	assente	assente	assente	assente	assente	30	UNI 10802:2023 + UNI EN 12457-2:2004 + DM 06/09/1994 SO GU n° 288 del 10/12/1994 All 1 Met B
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/L	7,9	10,5	9,9	11,2	22	10,5	9,2	21	5,0	17,0	30	UNI 10802:2023 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + ISO 15705:2002
pH	unità pH	8,19	10,3	8,9	8,7	8,9	8,5	8,7	8,22	9,0	9,2	5,5 - 12,0	UNI 10802:2023 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + ISO 10523:2008

EQUINIX ITALIA ML5-6 SETTIMO MILANESE - TERRENI SONDAGGI

Denominazione Sondaggio		Terreno MW9	Terreno MW9	Terreno MW9	Terreno MW10	Terreno MW10	Terreno MW10	Terreno MW7	Terreno MW7	Terreno MW7	Terreno MW8	Terreno MW8	Terreno MW8		
Profondità prelievo		**(0-1 m)**	**(2-3 m)**	**(3-4 m)**	**(0-1 m)**	**(2-3 m)**	**(3-4 m)**	**(0-1 m)**	**(2-3 m)**	**(3-4 m)**	**(0-1 m)**	**(2-3 m)**	**(3-4 m)**		
Data campionamento		**12/03/26**	**12/03/26**	**12/03/26**	**12/03/26**	**12/03/26**	**12/03/26**	**12/03/26**	**12/03/26**	**12/03/26**	**12/03/26**	**13/03/26**	**13/03/26**		
Parametro	**U. M.**													**DLgs 152/2006 All 5 Tab 1 Com-Ind**	**Metodo**
PARAMETRI DI CATEGORIA 0															-
pH (in acqua)	unità pH	8,00	7,97	8,2	7,92	7,88	8,3	7,89	8,12	8,02	7,82	8,03	8,3		DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met III.1
Scheletro	% s.s.	38,6	22,4	32,6	17,3	45	45	8,1	20,6	18,8	10,8	31,3	11,7		DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999 Met II.1
Residuo secco a 105 °C	%	92	88	90	90	91	89	85	90	88	88	91	92		CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984 / Notiziario IRSA 2 2008
COMPOSTI INORGANICI															-
Arsenico	mg/Kg s.s.	3,0	1,00	1,00	6,0	1,00	3,0	12,0	2,00	**35**	7,0	2,00	6,0	50	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018
Cadmio	mg/Kg s.s.	0,090	0,060	< 0,05	0,150	< 0,05	< 0,05	0,180	0,050	0,120	0,170	< 0,05	0,060	15	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018
Cromo totale	mg/Kg s.s.	11,0	19,8	15,6	16,9	15,1	10,8	24	16,0	23,2	18,0	13,3	23,7	800	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018
Cromo esavalente	mg/Kg s.s.	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	15	EPA 3060A 1996 + EPA 7199 1996
Mercurio	mg/Kg s.s.	0,0268	0,0079	0,0151	0,0269	0,0101	0,0098	0,048	0,0179	0,0265	0,048	0,0163	0,0213	5	EPA 7473 2007
Nichel	mg/Kg s.s.	8,7	8,3	5,2	11,1	5,2	3,4	14,4	7,7	10,8	10,6	8,1	10,8	500	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018
Piombo	mg/Kg s.s.	14,0	4,0	7,0	19,0	4,0	4,0	38	7,0	8,0	24,0	6,0	8,0	1000	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018
Rame	mg/Kg s.s.	10,1	3,0	3,0	14,8	2,40	1,80	13,2	5,0	11,5	11,8	3,1	6,7	600	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018
Selenio	mg/Kg s.s.	0,30	0,40	0,100	0,60	< 0,1	0,100	0,80	0,60	0,30	0,40	0,30	0,40	15	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018
Zinco	mg/Kg s.s.	31	36	24	44	26	16,8	58	30	35	58	29	35	1500	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI															-
Benzene	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	2	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
Etilbenzene (A)	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
Stirene (B)	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
Toluene (C)	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
Xilene (D)	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
Sommatoria organici aromatici (A,B,C,D	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	100	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI															-
Naftalene	mg/Kg s.s.	0,020	0,040	0,050	< 0,01	0,030	0,040	< 0,01	0,170	0,090	< 0,01	< 0,01	< 0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
Acenaftilene	mg/Kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
Acenaftene	mg/Kg s.s.	0,040	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
Fluorene	mg/Kg s.s.	0,050	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,030	0,0100	< 0,01	< 0,01	< 0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
Fenantrene	mg/Kg s.s.	0,55	< 0,01	0,0100	0,0100	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,030	0,0100	0,020	< 0,01	< 0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
Antracene	mg/Kg s.s.	0,130	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
Fluorantene	mg/Kg s.s.	0,93	< 0,01	< 0,01	0,040	< 0,01	< 0,01	0,0100	< 0,01	< 0,01	0,020	< 0,01	< 0,01		EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
Pirene (A)	mg/Kg s.s.	0,77	< 0,01	< 0,01	0,040	< 0,01	< 0,01	0,0100	< 0,01	< 0,01	0,020	< 0,01	< 0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
Benzo(a)antracene (B)	mg/Kg s.s.	0,39	< 0,01	< 0,01	0,020	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
Crisene (C)	mg/Kg s.s.	0,42	< 0,01	< 0,01	0,020	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,0100	< 0,01	< 0,01	50	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
Benzo(b)fluorantene (D)	mg/Kg s.s.	0,65	< 0,01	< 0,01	0,040	< 0,01	< 0,01	0,0100	< 0,01	< 0,01	0,020	< 0,01	< 0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
Benzo(k)fluorantene (E)	mg/Kg s.s.	0,22	< 0,01	< 0,01	0,020	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
Benzo(a)pirene (F)	mg/Kg s.s.	0,39	< 0,01	< 0,01	0,020	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
Indeno(1,2,3-cd)pirene (G)	mg/Kg s.s.	0,160	< 0,01	< 0,01	0,0100	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	5	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
Dibenzo(a,h)antracene (H)	mg/Kg s.s.	0,050	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
Benzo(ghi)perilene (I)	mg/Kg s.s.	0,180	< 0,01	< 0,01	0,0100	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
Dibenzo(a,e)pirene (L)	mg/Kg s.s.	0,070	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
Dibenzo(a,h)pirene (M)	mg/Kg s.s.	0,040	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
Dibenzo(a,i)pirene (N)	mg/Kg s.s.	0,030	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
Dibenzo(a,l)pirene (O)	mg/Kg s.s.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	10	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
Somm. policiclici aromatici (da A a O)	mg/Kg s.s.	3,4	< 0,01	< 0,01	0,180	< 0,01	< 0,01	0,020	< 0,01	< 0,01	0,050	< 0,01	< 0,01	100	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI															-
Clorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
Diclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
Triclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
Cloruro di vinile	mg/Kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
1,2-Dicloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
Tricloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
Tetracloroetilene (PCE)	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	20	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI															-
1,1-Dicloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	30	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
1,2-Dicloroetilene	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	15	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
1,1,1-Tricloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	50	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
1,2-Dicloropropano	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	5	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
1,1,2-Tricloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	15	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
1,2,3-Tricloropropano	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
1,1,2,2-Tetracloroetano	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI															-
Tribromometano (bromoformio)	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
1,2-Dibromoetano	mg/Kg s.s.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,1	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
Dibromoclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
Bromodiclorometano	mg/Kg s.s.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	10	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
IDROCARBURI															-
Idrocarburi leggeri (C =< 12)	mg/Kg s.s.	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	250	EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007
Idrocarburi pesanti (C>12)	mg/Kg s.s.	27	48	38	< 5	26	29	< 5	94	52	< 5	< 5	< 5	750	EPA 3550C 2007 + EPA 8015C 2007
ALTRE SOSTANZE															-
Amianto (fibre libere)		assente			assente			assente			assente			1000	POM 067 Rev. 1 2024

Committente: Equinix Italia S.r.l.	Trincea: TR 1 (0- 2,5 m)
Riferimento: SETTIMO MILANESE VIA M. BELLISARIO - EQUINIX ITALIA - ML5-6	Data: 9 marzo 2026
Coordinate:	Quota:
Perforazione: trincee da escavatore meccanico realizzate da SOCOTEC	

SCALA 1 :55

STRATIGRAFIA

metri	LITOLOGIA	P.I.D. ppmv	Pz	DESCRIZIONE
1	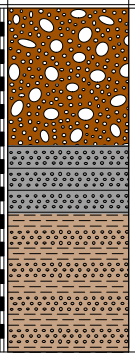	0		Materiale da riempimento: sabbia e ghiaia con frammenti di materiale antropico
		0		Argilla con sabbia e ghiaia
2		0		Sabbia con ghiaia debolmente limosa

Committente: Equinix Italia S.r.l.	Trincea: TR 2 (0- 2,5 m)
Riferimento: SETTIMO MILANESE VIA M. BELLISARIO - EQUINIX ITALIA - ML5-6	Data: 9 marzo 2026
Coordinate:	Quota:
Perforazione: trincee da escavatore meccanico realizzate da SOCOTEC	

SCALA 1 :55

STRATIGRAFIA

metri	LITOLOGIA	P.I.D. ppmv	Pz	DESCRIZIONE
				Soletta di asfalto
		0		Sabbia e ghiaia con ciottoli
1		0		Sabbia e ghiaia con materiale da riporto: laterizi e cemento
		0		Sabbia debolmente argillosa con ghiaia
2		0		Sabbia con ghiaia e ciottoli debolmente limosa

Committente: Equinix Italia S.r.l.	Trincea: TR 3 (0- 2,5 m)
Riferimento: SETTIMO MILANESE VIA M. BELLISARIO - EQUINIX ITALIA - ML5-6	Data: 9 marzo 2026
Coordinate:	Quota:
Perforazione: trincee da escavatore meccanico realizzate da SOCOTEC	

SCALA 1 :55

STRATIGRAFIA

metri	LITOLOGIA	P.I.D. ppmv	Pz	DESCRIZIONE
1		0		Sabbia debolmente limosa con poca ghiaia e ciottoli
		0		Sabbia con ghiaia debolmente argillosa/limosa
2		0		Sabbia debolmente limosa con ghiaia e ciottoli

Committente: Equinix Italia S.r.l.	Trincea: TR 4 (0- 2,5 m)
Riferimento: SETTIMO MILANESE VIA M. BELLISARIO - EQUINIX ITALIA - ML5-6	Data: 9 marzo 2026
Coordinate:	Quota:
Perforazione: trincee da escavatore meccanico realizzate da SOCOTEC	

SCALA 1 :55

STRATIGRAFIA

metri	LITOLOGIA	P.I.D. ppmv	Pz	DESCRIZIONE
1		0		Sabbia limosa/argillosa con ghiaia
2		0		Sabbia con ghiaia debolmente limosa

Committente: Equinix Italia S.r.l.	Trincea: TR 5 (0- 2,5 m)
Riferimento: SETTIMO MILANESE VIA M. BELLISARIO - EQUINIX ITALIA - ML5-6	Data: 9 marzo 2026
Coordinate:	Quota:
Perforazione: trincee da escavatore meccanico realizzate da SOCOTEC	

SCALA 1 :55

STRATIGRAFIA

metri	LITOLOGIA	P.I.D. ppmv	Pz	DESCRIZIONE
				Sabbia debolmente limosa con ghiaia
1		0		Sabbia con ghiaia e livelli argillosi
2		0		Sabbia con ghiaia medio/grossolana e ciottoli
		0		

Committente: Equinix Italia S.r.l.	Trincea: TR 6 (0- 2,5 m)
Riferimento: SETTIMO MILANESE VIA M. BELLISARIO - EQUINIX ITALIA - ML5-6	Data: 9 marzo 2026
Coordinate:	Quota:
Perforazione: trincee da escavatore meccanico realizzate da SOCOTEC	

SCALA 1 :55

STRATIGRAFIA

metri	LITOLOGIA	P.I.D. ppmv	Pz	DESCRIZIONE
1		0		Sabbia debolmente limosa con ghiaia
				Argilla debolmente sabbiosa e ghiaia
2		0		Sabbia con ghiaia debolmente limosa
		0		

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

Committente: Equinix Italia S.r.l.	Trincea: TR 7 (0- 2,5 m)
Riferimento: SETTIMO MILANESE VIA M. BELLISARIO - EQUINIX ITALIA - ML5-6	Data: 9 marzo 2026
Coordinate:	Quota:
Perforazione: trincee da escavatore meccanico realizzate da SOCOTEC	

SCALA 1 :55

STRATIGRAFIA

metri	LITOLOGIA	P.I.D. ppmv	Pz	DESCRIZIONE
1		0		Sabbia con ghiaia e ciottoli
2		0		Sabbia debolmente limosa con ghiaia e livelli argillosi
		0		Sabbia con ghiaia debolmente limosa

Committente: Equinix Italia S.r.l.	Trincea: TR 8 (0- 2,5 m)
Riferimento: SETTIMO MILANESE VIA M. BELLISARIO - EQUINIX ITALIA - ML5-6	Data: 9 marzo 2026
Coordinate:	Quota:
Perforazione: trincee da escavatore meccanico realizzate da SOCOTEC	

SCALA 1 :55

STRATIGRAFIA

metri	LITOLOGIA	P.I.D. ppmv	Pz	DESCRIZIONE
1		0		Sabbia con ghiaia e ciottoli
		0		Sabbia con ghiaia
2		0		Sabbia con ghiaia e ciottoli

Committente: Equinix Italia S.r.l.	Trincea: TR 9 (0- 2,5 m)
Riferimento: SETTIMO MILANESE VIA M. BELLISARIO - EQUINIX ITALIA - ML5-6	Data: 9 marzo 2026
Coordinate:	Quota:
Perforazione: trincee da escavatore meccanico realizzate da SOCOTEC	

SCALA 1 :55

STRATIGRAFIA

metri	LITOLOGIA	P.I.D. ppmv	Pz	DESCRIZIONE
1		0		Sabbia con ghiaia e ciottoli con frammenti antropici (laterizi, cementine e tondini di ferro)
		0		Sabbia limosa/argillosa con ghiaia
2		0		Sabbia con ghiaia e livelli debolmente limosi
		0		Sabbia con ghiai

Committente: Equinix Italia S.r.l.	Trincea: TR 10 (0- 2,5 m)
Riferimento: SETTIMO MILANESE VIA M. BELLISARIO - EQUINIX ITALIA - ML5-6	Data: 9 marzo 2026
Coordinate:	Quota:
Perforazione: trincee da escavatore meccanico realizzate da SOCOTEC	

SCALA 1 :55

STRATIGRAFIA

metri	LITOLOGIA	P.I.D. ppmv	Pz	DESCRIZIONE
	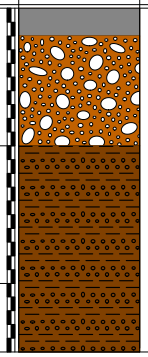			Soletta di asfalto
				Sabbia con ghiaia
1		0		
				Sabbia con ghiaia e ciottoli debolmente limosa
2		0		

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

Committente: Equinix Italia S.r.l.	Trincea: TR 11 (0- 2,5 m)
Riferimento: SETTIMO MILANESE VIA M. BELLISARIO - EQUINIX ITALIA - ML5-6	Data: 9 marzo 2026
Coordinate:	Quota:
Perforazione: trincee da escavatore meccanico realizzate da SOCOTEC	

SCALA 1 :55

STRATIGRAFIA

metri	LITOLOGIA	P.I.D. ppmv	Pz	DESCRIZIONE
1		0		Materiale da riempimento: sabbia e ghiaia
		0		Argilla compatta debolmente sabbiosa
		0		Argilla debolmente sabbiosa
2		0		Sabbia argillosa
		0		Sabbia con ghiaia a tratti debolmente limosa

Committente: Equinix Italia S.r.l.	Trincea: TR 12 (0- 2,5 m)
Riferimento: SETTIMO MILANESE VIA M. BELLISARIO - EQUINIX ITALIA - ML5-6	Data: 9 marzo 2026
Coordinate:	Quota:
Perforazione: trincee da escavatore meccanico realizzate da SOCOTEC	

SCALA 1 :55

STRATIGRAFIA

metri	LITOLOGIA	P.I.D. ppmv	Pz	DESCRIZIONE
1		0		Materiale da riempimento: sabbia con ghiaia, ciottoli e materiale grossolano con frammenti antropici (laterizi e cemento)
		0		Argilla compatta debolmente sabbiosa
2		0		Sabbia medio grossolana a tratti debolmente limosa

Committente: Equinix Italia S.r.l.	Trincea: TR 13 (0- 2,5 m)
Riferimento: SETTIMO MILANESE VIA M. BELLISARIO - EQUINIX ITALIA - ML5-6	Data: 9 marzo 2026
Coordinate:	Quota:
Perforazione: trincee da escavatore meccanico realizzate da SOCOTEC	

SCALA 1 :55

STRATIGRAFIA

metri	LITOLOGIA	P.I.D. ppmv	Pz	DESCRIZIONE
1		0		Materiale da riempimento: sabbia con ghiaia, materiale antropico e frammenti di laterizi e cementine
		0		Argilla sabbiosa con ghiaia
2		0		Sabbia con ghiaia e ciottoli con livelli debolmente limosa

Committente: Equinix Italia S.r.l.	Trincea: TR 14 (0- 2,5 m)
Riferimento: SETTIMO MILANESE VIA M. BELLISARIO - EQUINIX ITALIA - ML5-6	Data: 9 marzo 2026
Coordinate:	Quota:
Perforazione: trincee da escavatore meccanico realizzate da SOCOTEC	

SCALA 1 :55

STRATIGRAFIA

metri	LITOLOGIA	P.I.D. ppmv	Pz	DESCRIZIONE
1		0		Sabbia con ghiaia e presenza di ciottoli
		0		Argilla compatta debolmente sabbiosa
2		0		Sabbia medio-grossolana a tratti debolmente limosa

Committente: Equinix Italia S.r.l.	Trincea: TR 15 (0- 2,5 m)
Riferimento: SETTIMO MILANESE VIA M. BELLISARIO - EQUINIX ITALIA - ML5-6	Data: 9 marzo 2026
Coordinate:	Quota:
Perforazione: trincee da escavatore meccanico realizzate da SOCOTEC	

SCALA 1 :55

STRATIGRAFIA

metri	LITOLOGIA	P.I.D. ppmv	Pz	DESCRIZIONE
1		0		Materiale da riempimento: sabbia con ghiaie grossolane e materiale antropico (laterizi e cemento)
		0		Argilla debolmente sabbiosa con ghiaia
2		0		Sabbia con ghiaia e ciottoli a tratti debolmente limosa

Committente: Equinix Italia S.r.l.	Trincea: TR 16 (0- 2,5 m)
Riferimento: SETTIMO MILANESE VIA M. BELLISARIO - EQUINIX ITALIA - ML5-6	Data: 9 marzo 2026
Coordinate:	Quota:
Perforazione: trincee da escavatore meccanico realizzate da SOCOTEC	

SCALA 1 :55

STRATIGRAFIA

metri	LITOLOGIA	P.I.D. ppmv	Pz	DESCRIZIONE	
1		0		Materiale da riempimento: sabbia con ghiaie e ciottoli di grandi dimensioni e frammenti di materiale antropico (laterizi e cemento) (TNT)	presenza di tubo dell'acqua a circa 1m dal p.c.
		0		Argilla compatta debolmente sabbiosa	
2		0		Sabbia medio-grossolana con ghiaia e ciottoli a tratti debolmente limosa	

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

Committente: Equinix Italia S.r.l.	Sondaggio: MW 7 (0-10 m)
Riferimento: SETTIMO MILANESE VIA M. BELLISARIO - EQUINIX ITALIA - ML5-6	Data: 9 marzo 2026
Coordinate:	Quota:
Perforazione: sondaggio a carotaggio continuo realizzati da SOCOTEC	

SCALA 1 :55

STRATIGRAFIA

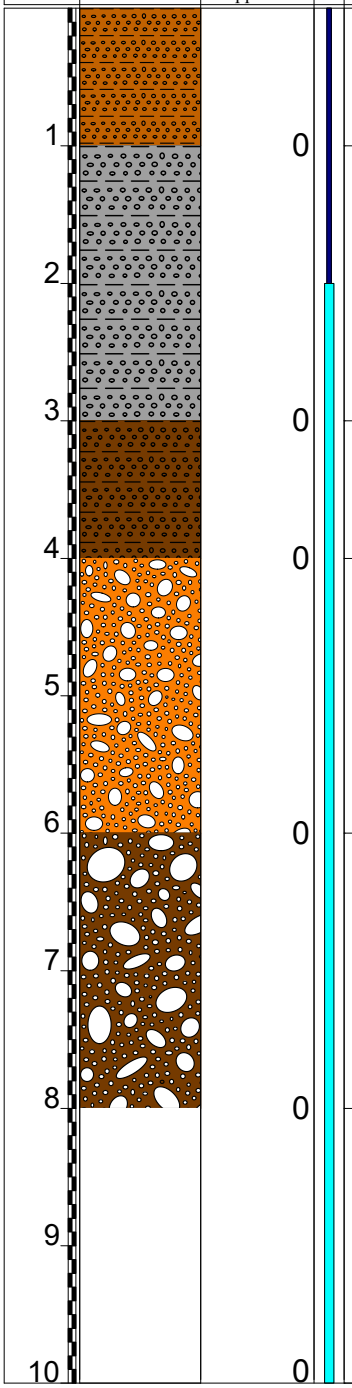

metri	LITOLOGIA	P.I.D. ppmv	Pz	DESCRIZIONE
1		0		Sabbia con ghiaia debolmente limosa
2				Sabbia con ghiaia e livelli limosi/argillosi
3		0		
4		0		Sabbia con ghiaia medio-fine e livelli debolmente limosa
5				Sabbia medio-grossolana con ghiaia e ciottoli
6		0		
7				Sabbia ghiaiosa con ciottoli
8		0		
9				
10		0		

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

Committente: Equinix Italia S.r.l.	Sondaggio: MW 8 (0-10 m)
Riferimento: SETTIMO MILANESE VIA M. BELLISARIO - EQUINIX ITALIA - ML5-6	Data: 9 marzo 2026
Coordinate:	Quota:
Perforazione: sondaggio a carotaggio continuo realizzati da SOCOTEC	

SCALA 1 :55

STRATIGRAFIA

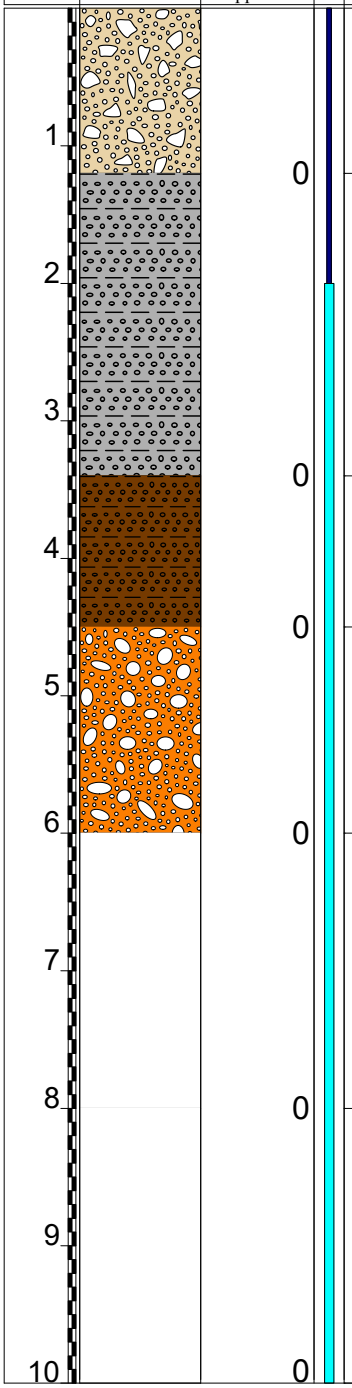

metri	LITOLOGIA	P.I.D. ppmv	Pz	DESCRIZIONE
1		0		Sabbia con ghiaia e frammenti di materiali antropici (laterizi, cemento e asfalto)
2				Sabbia con ghiaia debolmente limosa e livelli argillosi
3		0		
4		0		Sabbia con ghiaia debolmente limosa
5		0		Sabbia medio-grossolana/ ghiaiosa con ciottoli
6		0		
7				
8		0		
9				
10		0		

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

Committente: Equinix Italia S.r.l.	Sondaggio: MW 9 (0-10 m)
Riferimento: SETTIMO MILANESE VIA M. BELLISARIO - EQUINIX ITALIA - ML5-6	Data: 9 marzo 2026
Coordinate:	Quota:
Perforazione: sondaggio a carotaggio continuo realizzati da SOCOTEC	

SCALA 1 :55

STRATIGRAFIA

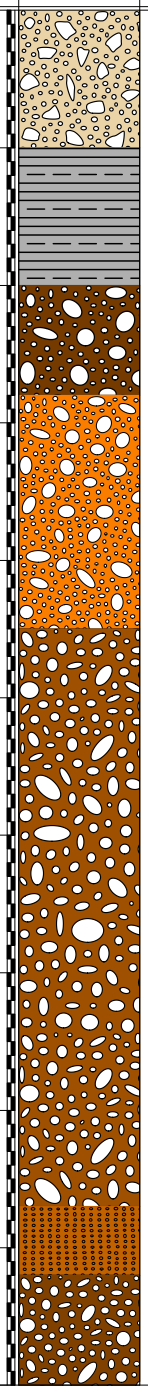

metri	P.I.D. ppmv	Pz	DESCRIZIONE
1	0		Materiale da riempimento costituito da frammenti antropici, sabbia, ghiaia e TNT
2	0		Argilla compatta e debolmente limosa
3	0		Sabbia con ghiaia
4	0		Sabbia medio-grossolana con ghiaia e ciottoli
5	0		Sabbia grossolana a tratti ghiaiosa con ciottoli
6			
7	0		
8			
9	0		Sabbia medio-fine
10			Sabbia grossolana con abbondante ghiaia e ciottoli

Committente: Equinix Italia S.r.l.	Sondaggio: MW 10 (0-10 m)
Riferimento: SETTIMO MILANESE VIA M. BELLISARIO - EQUINIX ITALIA - ML5-6	Data: 9 marzo 2026
Coordinate:	Quota:
Perforazione: sondaggio a carotaggio continuo realizzati da SOCOTEC	

SCALA 1 :55

STRATIGRAFIA

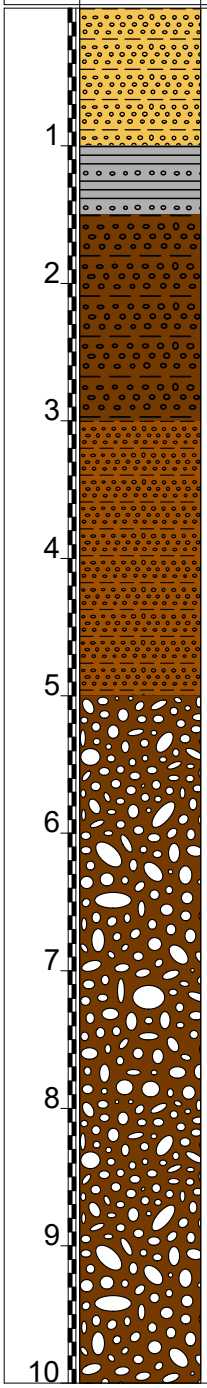

metri	P.I.D. ppmv	DESCRIZIONE
		Sabbia con ghiaia debolmente limosa
1	0	
		Argilla debolmente sabbiosa
	0	
		Sabbia con ghiaia e livelli debolmente limosi
2		
3	0	
		Sabbia con ghiaia e livelli debolmente limosi con ciottoli
4		
5	0	
		Sabbia grossolana/ghiaiosa
6	0	
7	0	
8		
9	0	
10		